



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИИ  
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»  
(ФАУ «ФЦС»)**

г. Москва, Фуркасовский пер., д. 6

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Техническая оценка пригодности для применения в строительстве**

**«КОНСТРУКЦИИ НАВЕСНОЙ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ  
С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ КАФТ 01-В/С»**

**РАЗРАБОТЧИК** ООО «КАФТ»  
Россия, 125565, г.Москва, Ленинградское ш., д.80, стр.1, комн. 7

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО «КАФТ»  
Россия, 125565, г.Москва, Ленинградское ш., д.80, стр.1, комн.7  
Тел.: 8(494) 432-35-55 e-mail: info@kaftsystem.com

Оценка пригодности продукции указанного наименования для применения в строительстве проведена с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством, на основе документации и данных, представленных заявителем в обоснование безопасности продукции для применения по указанному в заключении назначению.

Всего на 15 страницах, заверенных печатью ФАУ «ФЦС».

Начальник Управления технической  
оценки соответствия в строительстве  
ФАУ «ФЦС»



А.В. Жилев

19 декабря 2022 г.



## ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1997 г. № 1636 (в редакции постановления Правительства от 15 февраля 2017 г. № 191) новые материалы, изделия и конструкции подлежат подтверждению пригодности для применения в строительстве на территории Российской Федерации. Это положение распространяется на продукцию, требования к которой не регламентированы нормативными документами полностью или частично и от которой зависят безопасность и надежность зданий и сооружений.

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» определены виды действующих в стране нормативных документов, которыми регулируются вопросы безопасности. Это технические регламенты и разработанные для обеспечения их соблюдения национальные стандарты и своды правил в соответствии с публикуемыми перечнями, а до разработки технических регламентов - государственные стандарты, своды правил (СП) и другие нормативные документы, ранее принятые федеральными органами исполнительной власти. При наличии этих документов подтверждение пригодности продукции для применения в строительстве не требуется.

Наличие стандартов организаций или технических условий на новую продукцию, не исключает необходимости подтверждения пригодности этой продукции для применения в строительстве. Оценка и подтверждение пригодности должны осуществляться в процессе освоения производства и применения новой продукции и результаты оценки следует учитывать при подготовке нормативных документов на эту продукцию, в т.ч. стандартов организаций, а также технических условий, которые являются составной частью конструкторской или технологической документации.

Сертификация (подтверждение соответствия) продукции и выполняемых с её применением строительных и монтажных работ осуществляется на добровольной основе в рамках систем добровольной сертификации, в документации которых определены правила проведения сертификации этой продукции и (или) работ с учетом сведений, приведенных в ТС.

Наличие добровольного сертификата может стать необходимым по требованию заказчика (приобретателя продукции) или саморегулируемой организации, членом которой является организация, выполняющая работы с применением продукции, на которую распространяется ТС.

Настоящее Введение представляется в порядке информации.



## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Объектом настоящего заключения (техническая оценка или ТО) являются конструкции (комплект изделий), а также технические решения, для устройства навесной фасадной системы КАФТ 01-В/С, разработанные и предоставляемые ООО «КАФТ» (г.Москва).

1.2. ТО содержит:

- назначение и область применения конструкций;
- принципиальное описание конструкций, позволяющее проведение их идентификации;
- параметры, показатели, а также основные технические решения конструкций, характеризующие безопасность, надежность и эксплуатационные свойства смонтированных систем;
- дополнительные условия по контролю качества монтажа конструкций;
- выводы о пригодности и допускаемой области применения конструкций.

1.3. В заключении подтверждаются характеристики конструкций, приведенные в документации изготовителя, которые могут быть использованы при разработке проектной документации на строительство зданий и сооружений.

Определение возможных нагрузок и воздействий на системы, усилий в элементах конструкций и деформаций, и последующий выбор конструктивных вариантов систем и других проектных решений с учетом указанных характеристик осуществляются при разработке проектов на строительство в соответствии с установленным порядком проектирования, при соблюдении действующих нормативных документов и рекомендаций заявителя.

1.4. Вносимые разработчиком конструкций изменения в документацию по производству конструкций и монтажу систем отражаются в обосновывающих материалах и подлежат технической оценке, если эти изменения затрагивают приведенные в заключении данные.

1.5. Заключение не устанавливает авторских прав на описанные в обосновывающих материалах технические решения. Держателем подлинника технического свидетельства и обосновывающей документации является заявитель.

1.6. Заключение составлено на основе рассмотрения представленного заявителем Альбома технических решений, в котором содержатся чертежи основных элементов систем и их соединений, архитектурных узлов и деталей, а также рассмотрения заключений, актов, протоколов испытаний и других обосновывающих материалов, включая нормативные документы, которые были использованы при подготовке заключения и на которые в заключении имеются ссылки. Перечень этих материалов приведен в разделе 6 заключения.

## 2. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

2.1. Конструкции навесной фасадной системы КАФТ 01-В/С предназначены для устройства облицовки фасадов зданий и других строительных сооружений плитами из керамогранита и утепления стен зданий с наружной стороны в соответствии с требованиями действующих норм по тепловой защите зданий.



## 2.2. Конструкции состоят из:

несущих и опорных кронштейнов, предназначенных для установки на строительном основании (стене или плитах перекрытия) с помощью анкерных дюбелей или анкеров;

вертикальных направляющих, прикрепляемых к кронштейнам на заклепках;

теплоизоляционных изделий (при наличии требований по теплоизоляции), закрепляемых на основании с помощью тарельчатых дюбелей;

ветрозащитного материала (при необходимости), плотно закрепляемого при монтаже конструкций теми же тарельчатыми дюбелями на внешней поверхности слоя теплоизоляции;

плит облицовки из керамогранита, которые крепятся к направляющим видимым и скрытым способом с помощью специальных крепежных изделий (кляммеров и аграфов);

деталей примыкания системы к проемам, углам, цоколю, крыше и др. участкам здания.

2.3. Собранные и закрепленные в соответствии с проектом на строительство здания (сооружения) конструкции образуют навесную фасадную систему с воздушным зазором между внутренней поверхностью облицовки и теплоизоляционным слоем (или между облицовкой и поверхностью основания при отсутствии утеплителя), служащим для удаления влаги и обеспечения необходимого температурно-влажностного режима в теплоизоляционном слое и стене в целом.

2.4. Конструкции могут применяться для устройства навесных фасадных систем вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в следующих районах и местах строительства:

относящихся к различным ветровым районам по СП 20.13330.2016 с учетом расположения и высоты возводимых зданий и сооружений;

с обычными геологическими и геофизическими условиями по СП 115.13330.2016;

с различными температурно-климатическими условиями по СП 131.13330.2020 в сухих, нормальных или влажных зонах влажности по СП 50.13330.2012;

со слабоагрессивной и среднеагрессивной средой по СП 28.13330.2017.

## 3. ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, А ТАКЖЕ ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

### 3.1. Общие положения

3.1.1 Технические решения конструкций системы, её элементов, креплений и соединений, приведены в Альбоме технических решений [1].

Общая спецификация основных элементов, изделий и деталей, применяемых в системе, приведена в табл.1. Конкретную номенклатуру типов (марок) и количество изделий для устройства навесной фасадной системы строящегося (реконструируемого) здания или другого сооружения, определяют в проектной документации на строительство.



№№ п/п	Наименование продукции	Марка продукции (обозначение)	Назначение продукции	ТД или ТС на продукцию
1.	Элементы конструкции			
1.1	Кронштейны, удлинители кронштейнов, направляющие профили, закладные, соединители из алюминиевых сплавов AlMgSi 6060, AlMg0,7Si 6063, АД31	В соответствии с Альбомом технических решений	Элементы каркаса	ГОСТ 22233-2001 ГОСТ 8617-81 ТД изготовителя
1.2	Кляммеры из коррозионностойких сталей 12X15Г9НД, 08X18Н10Т, 12X18Н10Т AISI 201, 304, 321, 430	Рядовые: КВ 8-10 А2 ряд, КВ 10-12 А2 ряд, КВ-Т 8-10 А2 ряд, КВ-Т 10-12 А2 ряд; Стартовые: КВ 8-10 А2 старт, КВ 10-12 А2 старт, КВ-Т 8-10 А2 старт, КВ-Т 10-12 А2 старт Угловые: КВ 8-10 А2 угловой, КВ 10-12 А2 угловой, КВ-Т 8-10 А2 угловой, КВ-Т 10-12 А2 угловой	Крепление элементов облицовки	ГОСТ 5632-2014 ТД изготовителя
1.3	Аграфы, аграфный профиль AlMgSi 6060, AlMg0,7Si 6063, АД31	КС-П 901, КС-Д 301, КС-Д 302, КС-Д 303		
2.	Оконные и дверные коробки, отливы из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5 мм или коррозионностойкой	-	Элементы примыкания конструкции к оконным и дверным проемам, цоколю, крышка парапета и т.п.	ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 14918-80 ТД изготовителя
3.	Прокладки изолирующие	КД-термомост	Изолирующие элементы	ГОСТ 26996-86
4.	Крепежные изделия и соединительные детали			
4.1.	Анкерные дюбели, анкеры	-	Крепление кронштейнов к стене	*)
4.2	Клеевые анкеры	-		
4.3	Тарельчатые дюбели	-	Крепление теплоизоляции	*)
4.4	Анкеры цангового типа	KS	Крепление элементов облицовки	ТС 6337-21
		KF		ТС 6357-21
4.5	Вытяжные заклепки	Ø3,2×8; 3,2×10; 4x8; 4x10 Ø 4,8x12; 5,0×10; 5,0×12;	Соединение элементов системы	*)
4.6	Самонарезающие винты	Ø4,2...5,5×16...32	Крепление элементов оконных проемов	*)
5.	Плиты из минеральной (каменной, стеклянной) ваты на синтетическом связующем	-	Однослойная и двухслойная теплоизоляция	ГОСТ 9573-2012 ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)*
6.	Ветрозащитные материалы	-	Защита поверхности утеплителя	*)
7.	Плиты керамогранитные	ITALON	Наружная защитно-декоративная облицовка **)	ТС 5795-19
		-		ТС 5999-20
		CFSsystems		ТС 5791-19
		Уральский гранит		ТС 5776-19
		GRASARO		ТС 5515-18
		ESTIMA		ТС 6545-22
		KERAMA Marazzi		ТС 5778-19
		Грани Таганая		ТС 6085-20
ATLAS CONCODE RUSSIA марки OUTDOOR	ТС 6353-21			



Примечания к табл.1:

- <sup>1)</sup> при изготовлении по ГОСТ... - на уровне показателей  
\*) - в соответствии с действующими техническими свидетельствами на продукцию, предназначенную для применения в конструкции навесных фасадных систем  
\*\*) - применение других облицовочных материалов допускается только с соответствующим подтверждением пожарной безопасности по ГОСТ 31251-2008.

3.1.2. Указанные в табл. 1 материалы и изделия применяют с учетом данных, приведенных в соответствующих ТС, или требований действующих нормативных документов.

В системе допускается применение других компонентов, если они аналогичны указанным в табл.1 по назначению, области применения, техническим свойствам и на них имеются национальные стандарты и/или технические свидетельства, подтверждающие их пригодность для применения в подобных системах.

При применении материалов и изделий, выпускаемых по стандартам, необходимо предоставлять дополнительные данные, обосновывающие возможность их применения в системе.

Решение о возможности и условиях применения в системе таких компонентов принимает проектная организация с учетом требований настоящего заключения, а также, при необходимости, заключений о пожарной безопасности системы и дополнительных прочностных расчетов и испытаний.

3.1.3. Номинальные размеры изделий и предельные отклонения от них приводятся в соответствующих рабочих чертежах. При соблюдении этих требований предполагается сборка конструкций системы вручную.

Номинальные размеры, определяющие положение смонтированных элементов системы, и предельные отклонения от них определяются в проектной документации на строительство здания (сооружения), исходя из общих технических решений [1] и условий обеспечения эксплуатационных свойств системы, а также с учетом эстетического восприятия смонтированной системы (отклонения от прямолинейности, плоскостности, отклонение линий от вертикали и горизонтали).

3.1.4. Механическую безопасность системы, ее прочность и деформативность при совместном действии статической нагрузки от собственного веса системы с учетом возможного обледенения и пиковых положительных и отрицательных воздействий ветровой нагрузки согласно [4] предусматривается обеспечивать при работе в упругой стадии несущих элементов под облицовочной конструкции (кронштейнов и направляющих), и соответствующих физико-механических характеристиках материала основания и применяемых облицовочных элементов. Расчет несущей способности производится с учетом СП 20.13330.2016 и СТО 22594804-002-2021 [11].

3.1.5. Соответствие системы требованиям строительных норм по пожарной безопасности обеспечивается ее пожарно-техническими характеристиками, подтвержденными результатами пожарных испытаний смонтированного на стене натурного образца системы по ГОСТ 31251-2008 [5-7]. Подтвержденный испытаниями класс пожарной опасности системы - К0 по Техническому регламенту «О требованиях пожарной безопасности» (№ 123-ФЗ от 22.07.2008) и СП 2.13130.2020.

3.1.6. Возможность соблюдения требований по тепловой защите и необходимому температурно-влажностному режиму стены обеспечивается применением теплоизоляции различной толщины с соответствующими теплофизическими и механическими характеристиками, конструктивными мерами по защите теплоизоляционного материала от внешних воздействий и устройством вентилируемого воздушного зазора.

3.1.7. Срок службы конструкций системы зависит от свойств применяемых материалов и изделий, их защищенности от различных видов атмосферных воздействий по ГОСТ Р 70071-2022 в зависимости от агрессивности среды.

Крепежные элементы изготавливаются из материалов, обеспечивающих коррозионную стойкость для конкретных условий строительства.

3.1.8. Для проведения мониторинга состояния конструкций в процессе их эксплуатации, предусмотрено использование быстросъемных элементов, позволяющих контролировать состояние системы. Количество, размеры и расположение участков стены, на которых используются быстросъемные элементы системы, определяются проектом на строительство.

3.1.9. Мероприятия по молниезащите конструкций системы предусматриваются проектом на строительство.

### 3.2. Несущие элементы конструкций (подоблицовочная конструкция)

3.2.1. Каркас системы состоит из несущих и опорных кронштейнов и вертикальных направляющих. В системе предусмотрены два вида подконструкции: «легкая система» - с Г-образными кронштейнами для крепления в стены зданий;

«тяжелая система» - с П-образными и Н-образными кронштейнами для крепления как в стены зданий, так и в межэтажные перекрытия;

В «легкой» системе применяют L-образные и T-образные направляющие, в «тяжелой» системе – П-образного и коробчатого сечения. Направляющие крепят к плоскости консоли кронштейнов или удлинителей вытяжными заклепками.

3.2.2. В «легкой» системе КАФТ применяют три типа кронштейнов: несущий кронштейн (Standart L) высотой 150 мм, универсальный кронштейн (Standart M) высотой 75 мм и опорный кронштейн (Standart S) высотой 55 мм. Для увеличения отбоя облицовки к кронштейнам крепят соответствие удлинители.

В «тяжелой» системе КАФТ применяют следующие типы кронштейнов:

- П-образные: несущий (Heavy L) высотой 150 мм, универсальный кронштейн (Heavy M) высотой 75 мм и опорный кронштейн (Heavy S) высотой 55 мм;

- Н-образные: несущий (Night L) высотой 150 мм и опорный кронштейн (Heavy M) высотой 75 мм;

3.2.3. Крепление кронштейнов систем к основанию предусмотрено анкерными дюбелями, стальными распорными или клеевыми анкерами через термо-разрывные прокладки из полиэтилена низкого давления по ГОСТ 16338-85 или паронита ПОН-Б по ГОСТ 481-80. Каждый кронштейн системы устанавливают на основании одним или двумя дюбелями (анкерами) в зависимости от типа кронштейна и расчетной нагрузки на него. Дюбели (анкеры) выбирают в зави-

симости от материала и характеристик основания в соответствии с рекомендациями поставщиков крепежных изделий и данными технических свидетельств на них.

Расчетные значения осевых усилий на вытягивание анкерных дюбелей (анкеров) из основания, которые должен выдерживать каждый дюбель (анкер), определяют в проекте на строительство. Марку применяемых анкерных дюбелей (анкеров) принимают в проекте предварительно в зависимости от расчетных значений осевых усилий на дюбели и подтвержденной соответствующим ТС несущей способностью дюбелей (анкеров) при проектных характеристиках основания (прочности и плотности). Проектную марку дюбелей (анкеров) уточняют при монтаже системы по результатам контрольных испытаний их несущей способности применительно к реальному основанию в соответствии с разделом 4 настоящего заключения.

3.2.4. Для компенсации температурных деформаций предусматривается подвижное крепление направляющих в опорных кронштейнах за счет овальных отверстий в полках и удлинителях кронштейнов и зазоры между направляющим согласно проекту.

Несущая способность кронштейнов и направляющих при наиболее неблагоприятных условиях их работы при различных уровнях ветровых нагрузок определена расчетами, приведенными в заключении [4].

3.2.5. При проектировании зданий и сооружений применение системы КАФТ должно подтверждаться расчетами с учетом природно-климатических условий, типов зданий и раскладки элементов по фасаду.

### 3. 3. Теплоизолирующий слой

3.3.1. В системе предусматривается однослойное или двухслойное утепление с применением негорючих (НГ) плит из минеральной ваты или из стеклянного волокна на синтетическом связующем, свойства которых определены соответствующими ТС или национальными стандартами.

Применение плит группы горючести Г1 (кашированных стеклохолстом) не допускается.

3.3.2. Толщину теплоизолирующего слоя и марки плит определяют теплотехническим расчетом в проекте на строительство здания в соответствии с СП 50.13330.2012. Максимальная толщина теплоизоляции - 250 мм. При этом толщина наружного слоя утеплителя, служащего для защиты внутреннего слоя при двухслойной изоляции, предусматривается не менее 50 мм.

Для однослойного утепления или наружного двухслойного применяют минераловатные плиты плотностью  $80 \pm 10\%$  кг/м<sup>3</sup> или стекловолоконистые плотностью не менее  $70 \pm 10\%$  кг/м<sup>3</sup>. Для внутреннего слоя двухслойной теплоизоляции используют минераловатные и стекловолоконистые плиты более низкой плотности, но не менее  $30 \pm 10\%$  кг/м<sup>3</sup> и  $19 \pm 10\%$  кг/м<sup>3</sup>, соответственно.

При монтаже плит утеплителя должен быть обеспечен их плотный контакт с изолируемой поверхностью. При двухслойном утеплении плиты утеплителя наружного слоя устанавливаются со смещением по вертикали и горизонтали относительно внутреннего слоя для перекрытия стыков.

3.3.3. Плиты утеплителя крепят тарельчатыми дюбелями. Плиты опорного (первого по высоте) ряда внутреннего слоя крепят тремя тарельчатыми дюбеля-



ми, а последующих – двумя дюбелями. Плиты наружного слоя однослойного утепления крепят пятью тарельчатыми дюбелями каждую. Плиты крепят плотно к основанию и между собой. При двухслойном утеплении, плиты утеплителя наружного слоя монтируют с перекрытием швов внутреннего слоя [2, 3].

3.3.4. Непосредственно к поверхности утеплителя, если это требуется расчетом, на соответствующих участках или по всей поверхности стены плотно крепят ветрозащитный материал.

Необходимость применения ветрозащитного материала принимает проектная организация в каждом конкретном случае с учетом конструктивных и архитектурных особенностей здания, его высоты, природно-климатических условий района строительства, требований к температурно-влажностному режиму внутри помещений здания, конструктивных решений системы, а также требований к обеспечению ее пожарной безопасности, учитывающих пожарно-технические характеристики ветрозащитного материала.

3.3.5. Минимальное значение воздушного зазора между наружной поверхностью слоя утеплителя (ветрогидрозащитным материалом) и внутренней поверхностью плит облицовки, принятое в Альбоме [1] составляет 40 мм. Максимальный размер зазора - не более 200 мм.

Необходимый размер воздушного зазора определяется в проекте на строительство по результатам расчета параметров воздухообмена в зазоре и влажностного режима наружной стены.

#### 3.4. Облицовка

3.4.1. Для облицовки «видимым» способом применяют керамогранитные плиты с размерами в плане от 600×600 мм толщиной от 8 до 12 мм до 1200×1200 мм толщиной до 12 мм с креплением кляммерами КВ и КВ-Т. Вид облицовки, ее размеры, вертикальное или горизонтальное расположение принимают в соответствии с проектной документацией. Марки облицовочных плит, допущенных к применению, указаны в табл.1 данного документа.

3.4.2. Для крепления керамогранитных плит нижнего ряда применяют стартовые кляммеры, промежуточных рядов – рядовые кляммеры, верхних рядов – стартовые или рядовые кляммеры. Угловые кляммеры применяют для крепления плит облицовки в угловых зонах фасада, а также в местах примыканий плитки к дверным (оконным) проемам. Зазор между плитами не менее 5 мм.

3.4.3. Стартовые кляммеры имеют по два несущих лепестка, на которые опираются торцы плит. Рядовые и угловые кляммеры имеют два лепестка, на которые опираются торцы плит и два лепестка, которые удерживают верхнюю часть нижерасположенных плит. Кляммеры крепят к направляющим вытяжными заклепками из коррозионностойкой стали.

3.4.4. Кляммеры изготавливают из коррозионностойкой стали толщиной 1,2 мм. Применение и расстановка (количество) кляммеров подтверждается прочностными расчетами в каждом конкретном случае использования системы.

3.4.5. Для крепления «скрытым» способом применяют керамогранитные плиты с размерами в плане от 600×600 мм толщиной 20 мм до 600×1200 и 2385×1195 толщиной 11 мм. Крепления плит осуществляется при помощи специальных крепежных изделий (аграфов и аграфных профилей) устанавливаемых с тыльной стороны плит с помощью анкера цангового типа.

3.4.6. Варианты способа крепления приведены на рис.1-4.

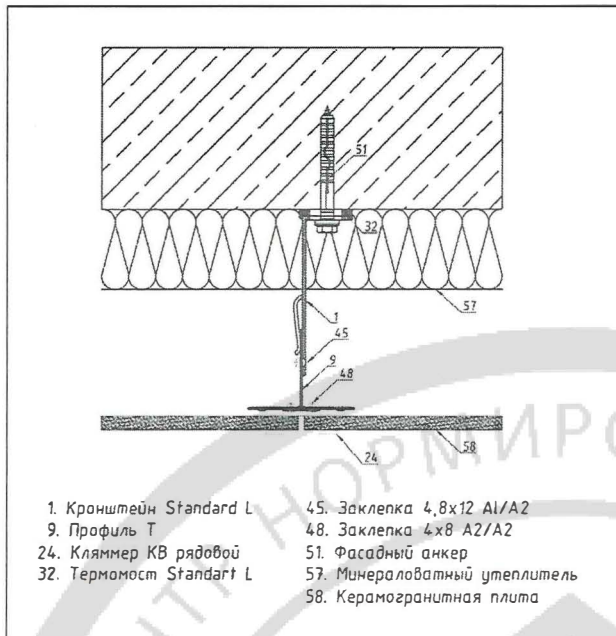


Рис. 1

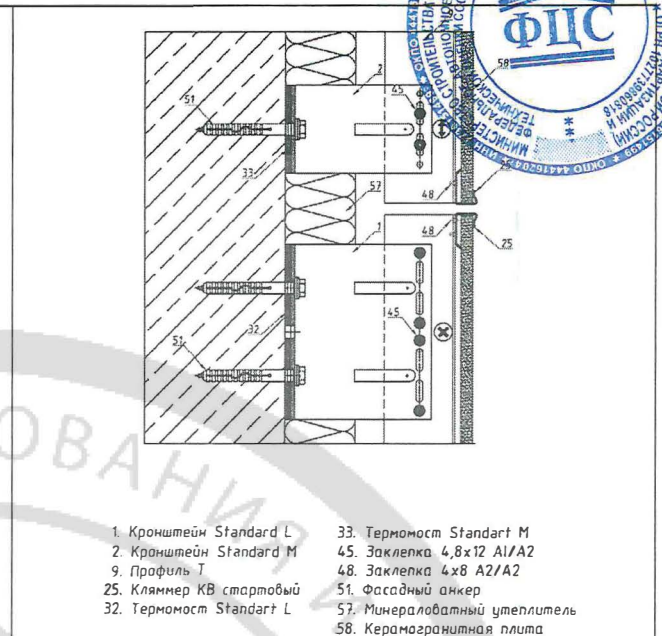


Рис.2

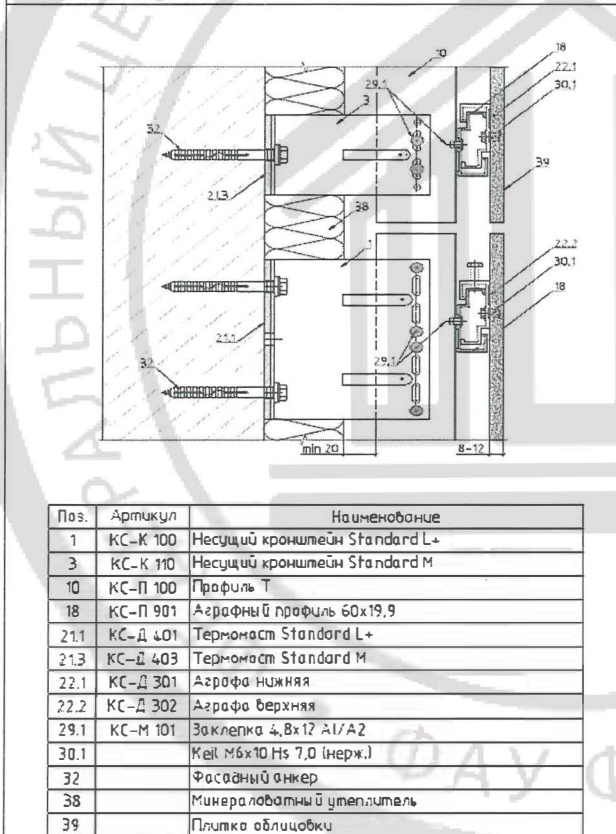


Рис. 3

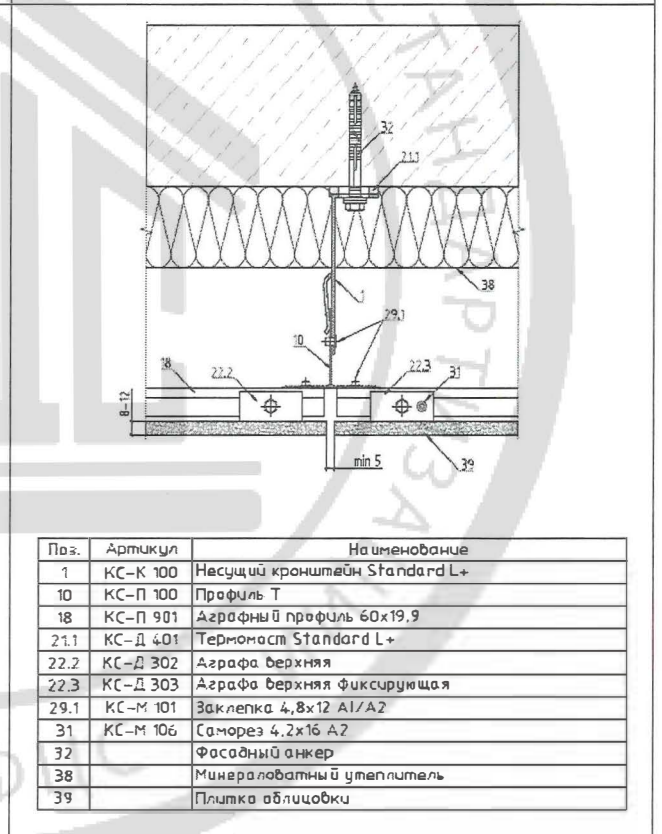


Рис.4

3.4.6. Вид облицовки, ее расположение принимают в соответствии с проектной документацией. Толщины, размеры и способы крепления облицовки, указанные в экспертных заключениях [4-7] должны соответствовать требованиям технических свидетельств на конкретную облицовку. Марки облицовочных плит, допущенных к применению, указаны в табл.1 данного документа.

3.4.7. Крепление элементов облицовки должно обеспечивать их устойчивость при всех видах воздействий на фасад, в соответствии с СП 296.1325800.2017, СП20.13330.2016, ГОСТ27751-2014.

### 3.5. Примыкания системы к конструктивным частям здания.

3.5.1. Конструктивные решения примыканий системы к потолку, параллельно, наружным и внутренним углам здания, оконным и дверным проемам, предназначенные для защиты внутреннего пространства системы от различных внешних воздействий, приведены в Альбоме технических решений [7].

3.5.2. Для защиты внутреннего пространства системы при возможном пожаре в помещениях, примыкания системы к оконным и дверным проемам устраивают с использованием стальных противопожарных коробов. Короба могут изготавливаться как в виде единой конструкции заводской сборки, так и в виде составной конструкции, монтируемой непосредственно на фасаде из соответствующих элементов. При применении составного короба, его элементы должны объединяться в единый короб с применением элементов крепления из коррозионностойких сталей.

3.5.3. Элементы короба должны выполняться из листовой стали толщиной не менее 0,5 мм; при этом элементы верхнего и боковых откосов короба должны иметь выступы - бортики с вылетом за лицевую поверхность облицовки основной плоскости фасада. Ширина и вылет выступов относительно плоскости фасада вдоль верхнего и боковых откосов проема должны быть не менее размеров, указанных в [7].

3.5.4. Элементы примыканий предусматривается изготавливать из оцинкованной стали 1 класса по ГОСТ 14918-80 с порошковыми эмалями или коррозионностойких сталей.

3.5.5. Допускается при применении керамогранитных плит размером не более 600х600 мм облицовка этими же плитами верхних и боковых откосов проемов, при этом противопожарные короба должны выполняться из листовой стали толщиной не менее 0,7 мм [7].

3.5.6. Крепление элементов примыкания осуществляется вытяжными заклепками или самосверлящими винтами. Короба обрамления проемов крепят к строительному основанию с шагом не более 400мм для верхней панели короба и не более 600мм для боковой панели короба анкерными дюбелями (анкерами).

3.5.7. Дополнительные требования по противопожарным мерам при облицовке фасада изложены в [5-8].

## 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ПРИМЕНЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

4.1. Конкретные условия, обеспечивающие безопасность при производстве работ и при эксплуатации системы в соответствии с особенностями строящегося здания (сооружения), определяют в проекте на строительство и в технологической документации по производству работ с учетом рекомендаций поставщика конструкций и требований действующих нормативных документов.

При этом должно быть предусмотрено проведение необходимых расчетов и испытаний при разработке проектов систем навесных фасадов конкретных зданий в соответствии с условиями применения конструкций, изложенными в настоящем документе, обучение производственного персонала монтажных подразделений правилам монтажа и техники безопасности, осуществление

надлежащего контроля в процессе монтажа конструкций системы и проведение наблюдений (мониторинга) состояния конструкций в процессе эксплуатации.

4.2. Предусматривается приемка строительной организацией компонентов системы с осуществлением входного контроля по ГОСТ 24297-2013, операционный и приемочный контроль качества монтажа с выделением особо важных операций и видов работ.

В частности, предусматривается:

- проверка соответствия прочностных характеристик основания проектным с проведением контрольных испытаний для определения несущей способности анкерных дюбелей (анкеров) применительно к реальному основанию;
- проверка соответствия алюминиевых сплавов и способов антикоррозионной защиты деталей каркаса конструкций системы;
- проведение идентификационных испытаний (при необходимости) в специализированных испытательных лабораториях (центрах).

4.3. Установку анкерных дюбелей (анкеров) при проведении контрольных испытаний и при монтаже конструкций системы в процессе строительства осуществляют способом, соответствующим приведенному в ТС на дюбели (анкеры) и в рекомендациях поставщиков крепежных изделий.

Контрольные испытания рекомендуется проводить в соответствии с [9].

4.4. При необходимости определения устойчивости облицовки и применяемых для ее крепления деталей к внешним механическим воздействиям испытания рекомендуется проводить в соответствии с [10].

4.5. При выборе алюминиевых сплавов и марок сталей для конструкций системы следует (с привлечением специализированных организаций) учитывать результаты инженерно-экологических изысканий (состояние атмосферного воздуха, агрессивность среды) площадки объекта строительства.

## 5. ВЫВОДЫ

Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором КАФТ 01-В/С по настоящему техническому заключению пригодны для устройства облицовки плитами из керамогранита и утепления стен с наружной стороны зданий с учетом следующих положений.

5.1. Конструкции могут применяться для устройства фасадов зданий при условии соответствия входящих в комплект изделий и деталей, технологии и контроля качества монтажа требованиям конструкторской и технологической документации разработчика, в т.ч. описанным в настоящем техническом заключении, а также нормативной и проектной документации на строительство.

5.2. Для строительства конкретного здания заданной высоты (но не более установленной действующими строительными нормами с учетом ограничений, предусмотренных настоящим заключением) конструкции системы применяют если проведенными в проекте на строительство расчетами конструкции подтверждены прочность, устойчивость, отсутствие недопустимых деформаций всех элементов системы при действии нагрузок от собственного веса облицовки с учетом возможного двухстороннего обледенения, положительного и отрицательного давления ветра с учетом пульсационной составляющей в соответ-

ствии с районом строительства и типом местности.

5.3. Если в связи с особенностями проектируемого здания или сооружения имеется необходимость учета других нагрузок и воздействий, кроме перечисленных выше, или более высоких значений нагрузок и воздействий по сравнению с нормами, возможность применения конструкций системы подлежит дополнительной проверке.

5.4. Применение конструкций в районах, относящихся к сейсмическим в соответствии с СП 14.13330.2018, не является предметом настоящей технической оценки.

Возможность применения конструкций навесных фасадных систем в сейсмически опасных районах определяет проектная организация, исходя из требований СП 14.13330.2018.

5.5. Класс энергетической эффективности здания и требования к теплофизическим характеристикам наружных стен для природно-климатических условий района строительства определяют в соответствии с СП 50.13330.2012. Толщина слоя теплоизоляции, типы и марки теплоизоляционных плит, расчетный размер воздушного зазора, необходимость применения и характеристики ветрозащитного материала определяют в проекте на строительство здания, исходя из этих требований, на основании расчетов приведенного сопротивления теплопередаче стены с учетом ее теплотехнической однородности.

Меры по защите утеплителя от климатических воздействий в период монтажа системы, выбор марок теплоизоляционных плит, а также крепежных изделий с различной стойкостью к ультрафиолетовому излучению, осуществляют с учетом прогнозируемого интервала времени между установкой утеплителя и монтажом облицовки.

5.6. В соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» система КАФТ 01-В/С, смонтированная с применением конструкций по настоящему заключению, по своим пожарно-техническим характеристикам относится к конструкциям класса пожарной опасности К0 и пригодна для применения на зданиях и сооружениях различного функционального назначения всех степеней огнестойкости и классов функциональной и конструктивной пожарной опасности (за исключением классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 в случае применения ветрозащитных материалов группы горючести Г1).

5.7. В случае применения ветрозащиты из горючих материалов в проекте на строительство в местах примыканий к облицованным стенам кровельных покрытий из горючих материалов следует предусматривать защиту примыкающих участков кровли негорючими материалами.

Расстояние между верхом оконных проемов и подоконниками вышележащих этажей следует принимать не менее 1,2 м.

## 6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Альбом технических решений навесной фасадной системы КАФТ 01-В/С для облицовки плитами из керамогранита с видимым и скрытым способом крепления. ООО «КАФТ», Москва, 2021.

2. Технологическая карта. Монтаж конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором КАФТ 01-В/С для облицовки плитами из керамогранита. ООО «КАФТ», 2021.

3. Инструкция по монтажу и эксплуатации навесной фасадной системы КАФТ. Облицовка фасадов панелями и с скрытым креплением на анкерах. ООО «КАФТ», 2022.

4. Экспертные заключения по несущей способности каркаса навесной фасадной системы КАФТ 01-В/С для облицовки плитами из керамогранита с видимым и скрытым креплением. Выпуск 11-3740 и по несущей способности конструкции каркаса навесной фасадной системы «КАФТ -09С» для облицовки скрытым способом на цанговые анкеры фиброцементных плит и НРЛ панелей и конструкций каркаса навесной фасадной системы «КАФТ-10С» для облицовки скрытым способом на цанговые анкеры керамогранитных плит, плит из натурального камня, плит и декоративных элементов из стеклофибробетона. Выпуск 11-3775. ЦНИИПСК им. Мельникова, 2021.

5. Экспертное заключение № 70-ЭЗ/04-2022 от 21.04.2022. ООО «Национальная Лаборатория».

6. Протокол испытаний № К21-10-07 от 07.10.2021. ООО «Национальная Лаборатория».

7. Экспертные заключения № 5-164 от 18.07.2016, № 5-143 от 21.08.2019, № 5-53 от 09.07.2021. Лаборатория противопожарных исследований ЦНИИСК им. Кучеренко.

8. Экспертные заключения № 075/22-501 от 27.09.2022 «Оценка коррозионной стойкости и долговечности конструкций навесных фасадных систем «КАФТ» и № 070/17-501 от 12.10.2017 «Исследования коррозионной стойкости и долговечности материалов, применяемых в навесных фасадных системах с воздушным зазором КАФТ». НИТУ «МИСиС».

9. СТО 44416204-010-2010 «Крепления анкерные. Метод определения несущей способности по результатам натурных испытаний». ФГУ «ФЦС», Москва.

10. СТО 44416204-012-2013 «Элементы облицовочные навесных фасадных систем с воздушным зазором и детали их крепления. Метод определения несущей способности по результатам лабораторных испытаний». ФАУ «ФЦС».

11. СТО 22594804-002-2021 «Навесные фасадные системы. Металлические конструкции каркасов и облицовок. Правила проектирования и расчета». Союзом производителей, проектировщиков и поставщиков фасадных систем «Фасадный союз».

12. Нормативно-техническая документация и технические свидетельства, приведенные в табл.1 настоящего заключения.

13. Законодательные акты и нормативные документы:

Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

СП 115.13330.2016 «СНиП 22.01-95 Геофизика опасных природных воздействий»;

