



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИИ  
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»  
(ФАУ «ФЦС»)

г. Москва, Фуркасовский пер., д. 6

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Техническая оценка пригодности для применения в строительстве  
«КОНСТРУКЦИИ НАВЕСНОЙ ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ С ВОЗДУШНЫМ  
ЗАЗОРОМ «НАВЕК-040» С ОБЛИЦОВКОЙ МЕТАЛЛОКОМПОЗИТНЫМИ  
И МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КАССЕТАМИ»

**РАЗРАБОТЧИК** ООО «Строительная компания Навек»  
Россия, 420036, РТ, г. Казань, ул. Тэцевская, д.181

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО «Строительная компания Навек»  
Россия, 420036, РТ, г. Казань, ул. Тэцевская, д.181  
Тел./факс: (843) 557-80-40/ 557-80-41; e-mail: info@navek.ru

Оценка пригодности продукции указанного наименования для применения в строительстве проведена с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством, на основе документации и данных, представленных заявителем в обоснование безопасности продукции для применения по указанному в заключении назначению.

Всего на 17 страницах, заверенных печатью ФАУ «ФЦС».

Начальник Управления технической  
оценки соответствия в строительстве  
ФАУ «ФЦС»



А.В. Жилев

07 февраля 2023 г.



## ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1997 г. № 1636 (в редакции постановления Правительства от 15 февраля 2017 г. № 191) новые материалы, изделия и конструкции подлежат подтверждению пригодности для применения в строительстве на территории Российской Федерации. Это положение распространяется на продукцию, требования к которой не регламентированы нормативными документами полностью или частично и от которой зависят безопасность и надежность зданий и сооружений.

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» определены виды действующих в стране нормативных документов, которыми регулируются вопросы безопасности. Это технические регламенты и разработанные для обеспечения их соблюдения национальные стандарты и своды правил в соответствии с публикуемыми перечнями, а до разработки технических регламентов - государственные стандарты, своды правил (СП) и другие нормативные документы, ранее принятые федеральными органами исполнительной власти. При наличии этих документов подтверждение пригодности продукции для применения в строительстве не требуется.

Наличие стандартов организаций или технических условий на новую продукцию, не исключает необходимости подтверждения пригодности этой продукции для применения в строительстве. Оценка и подтверждение пригодности должны осуществляться в процессе освоения производства и применения новой продукции и результаты оценки следует учитывать при подготовке нормативных документов на эту продукцию, в т.ч. стандартов организаций, а также технических условий, которые являются составной частью конструкторской или технологической документации.

Сертификация (подтверждение соответствия) продукции и выполняемых с её применением строительных и монтажных работ осуществляется на добровольной основе в рамках систем добровольной сертификации, в документации которых определены правила проведения сертификации этой продукции и (или) работ с учетом сведений, приведенных в ТС.

Наличие добровольного сертификата может стать необходимым по требованию заказчика (приобретателя продукции) или саморегулируемой организации, членом которой является организация, выполняющая работы с применением продукции, на которую распространяется ТС.

Настоящее Введение представляется в порядке информации.

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Объектом настоящего заключения (техническая оценка или ТО) являются конструкции (комплект изделий), а также технические решения, для устройства навесной фасадной системы «NAVEK-040», разработанные ООО «Строительная компания Навек» (Республика Татарстан, г.Казань).





- 1.2. ТО содержит:
- назначение и область применения конструкций;
  - принципиальное описание конструкций, позволяющее проведение их идентификации;
  - параметры, показатели, а также основные технические решения\* конструкций, характеризующие безопасность, надежность и эксплуатационные свойства смонтированных систем;
  - дополнительные условия по контролю качества монтажа конструкций;
  - выводы о пригодности и допускаемой области применения конструкций.

1.3. В заключении подтверждаются характеристики конструкций, приведенные в документации изготовителя, которые могут быть использованы при разработке проектной документации на строительство зданий и сооружений.

Определение возможных нагрузок и воздействий на системы, усилий в элементах конструкций и деформаций, и последующий выбор конструктивных вариантов систем и других проектных решений с учетом указанных характеристик осуществляются при разработке проектов на строительство в соответствии с установленным порядком проектирования, при соблюдении действующих нормативных документов и рекомендаций заявителя.

1.4. Вносимые разработчиком конструкций изменения в документацию по производству конструкций и монтажу систем отражаются в обосновывающих материалах и подлежат технической оценке, если эти изменения затрагивают приведенные в заключении данные.

1.5. Заключение не устанавливает авторских прав на описанные в обосновывающих материалах технические решения. Держателем подлинника технического свидетельства и обосновывающей документации является заявитель.

1.6. Заключение составлено на основе рассмотрения представленного заявителем Альбома технических решений, в котором содержатся чертежи основных элементов систем и их соединений, архитектурных узлов и деталей, а также рассмотрения заключений, актов, протоколов испытаний и других обосновывающих материалов, включая нормативные документы, которые были использованы при подготовке заключения и на которые в заключении имеются ссылки. Перечень этих материалов приведен в разделе 6 заключения.

## 2. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

2.1. Конструкции навесной фасадной системы «NAVEK-040» предназначены для устройства облицовки фасадов зданий и других строительных сооружений металлокомпозитными и металлическими кассетами и утепления стен зданий с наружной стороны в соответствии с требованиями действующих норм по тепловой защите зданий.

2.2. Конструкции состоят из:  
несущих кронштейнов, предназначенных для установки на строительном основании (стене, плитах межэтажных перекрытий) с помощью анкерных дюбелей и анкеров;





несущих горизонтальных направляющих, прикрепляемых к кронштейнам с помощью вытяжных заклепок;

несущих вертикальных направляющих, прикрепляемых к горизонтальным направляющим с помощью вытяжных заклепок или к кронштейнам;

теплоизоляционных изделий (при наличии требований по теплоизоляции), закрепляемых на основании с помощью тарельчатых дюбелей;

ветрозащитного материала (при необходимости), плотно закрепляемого при монтаже конструкций теми же тарельчатыми дюбелями на внешней поверхности слоя теплоизоляции;

элементов облицовки - металлокомпозитных и металлических кассет, которые крепятся к направляющим скрытым способом с помощью специальных крепежных изделий;

деталей примыкания системы к проемам, углам, цоколю, крыше и др. участкам здания.

2.3. Собранные и закрепленные в соответствии с проектом на строительство здания (сооружения) конструкции образуют навесную фасадную систему с воздушным зазором между внутренней поверхностью облицовки и теплоизоляционным слоем (или между облицовкой и поверхностью основания при отсутствии утеплителя), служащим для удаления влаги и обеспечения необходимого температурно-влажностного режима в теплоизоляционном слое и стене в целом (рис.1).

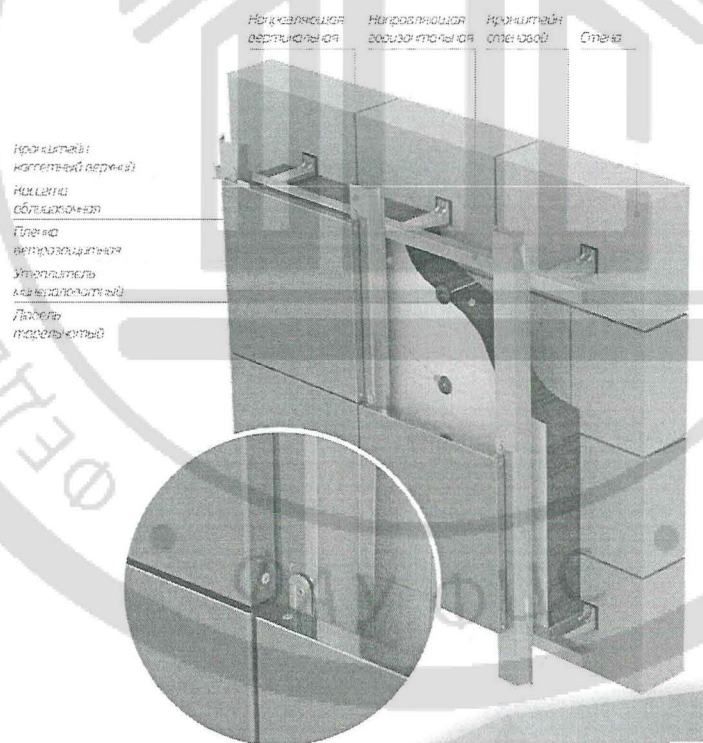


Рис. 1

Общий вид системы «NAVEK-040»

2.4. Конструкции могут применяться для устройства навесных фасадных систем вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в следующих районах и местах строительства:

относящихся к различным ветровым районам по СП 20.13330.2016 с учетом расположения и высоты возводимых зданий и сооружений;

с обычными геологическими и геофизическими условиями по СП 115.13330.2016;

с различными температурно-климатическими условиями по СП 131.13330.2020 в сухих, нормальных или влажных зонах влажности по СП 50.13330.2012;

со слабоагрессивной и среднеагрессивной средой по СП 28.13330.2017



### 3. ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, А ТАКЖЕ ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

#### 3.1. Общие положения

3.1.1 Технические решения конструкций системы, её элементов, креплений и соединений, приведены в Альбоме технических решений [1].

Общая спецификация основных элементов, изделий и деталей, применяемых в системе, приведена в табл.1. Конкретную номенклатуру типов (марок) и количество изделий для устройства навесной фасадной системы строящегося (реконструируемого) здания или другого сооружения, определяют в проектной документации на строительство.

Таблица 1

№№ п/п	Наименование продукции	Марка продукции (обозначение)	Назначение продукции	НД или ТС на продукцию <sup>1)</sup>
1.	Элементы конструкции			
1.1	Кронштейны: стеновые силовые силовые усиленные Удлинитель кронштейна	К КС КСУ, КСУ -II УК	Крепление системы к строительному основанию	ГОСТ 14918-2020
1.2	Вертикальные, горизонтальные направляющие	В соответствии с АТР	Крепление системы и облицовочных кассет	ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5582-75 ТД изготовителя
1.3	Кронштейны кассетные Пластины опорные	ККВ, ККН ПКО		
1.4	Оконные и дверные коробки, отсечки, отливы	ОО, ОВ, ОБ, ДО, РП	Элементы примыкания конструкции к оконным и дверным проемам, цоколю, крышка парапета и т.п.	ГОСТ 14918-2020 ГОСТ 34180-2017 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5582-75 ТД изготовителя
1.5	Термоизоляционная прокладка	ПП	Для снижения теплопотерь	ГОСТ 481-80 ТД изготовителя
2.	Крепежные изделия			
2.1	Анкерные дюбели, анкеры	-	Крепление кронштейнов к строительному основанию	*)
2.2	Анкеры клеевые		Крепление утеплителя к основанию	
2.3	Тарельчатые дюбели		Крепление элементов системы между собой	
2.4	Винты самонарезающие		Для сборки элементов конструкции между собой, крепление облицовки	
2.5	Заклепки вытяжные		Крепление отливов проемов к коробу рамы	
2.6	Винт самонарезающий с пресс-шайбой со сверлом	4,2x16		ГОСТ Р ИСО 10510-2013 *)

<sup>1)</sup> при изготовлении по ГОСТ... - на уровне показателей



№№ п/п	Наименование продукции	Марка продукции (обозначение)	Назначение продукции	ИД или ТС на продукцию
2.7	Болтовые соединения (Болты, шпильки, гайки и шайбы)	-	Крепление элементов между собой	ГОСТ 20700-75 ТД изготовителя
3.	Теплоизолирующий слой			
3.1	Плиты из минеральной (каменной, стеклянной) ваты на синтетическом связующем	-	Однослойная и двухслойная теплоизоляция	ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) ГОСТ 9573-2012
3.2	Ветрогидрозащитные материалы	-	Защита поверхности утеплителя от внешних воздействий	*)
4.	Элементы облицовки **)			
4.1	Кассеты из сталекомпозитных материалов	Алюминстрой GoldStar A2	Наружная защитно-декоративная облицовка	ТС 6494-22
		Алюминстрой GoldStar S1		ТС 5302-17
		Алюминстрой GoldStar FR		ТС 5865-19
		Alcotek FR, Alcotek FR Plus		ТС 6317-21
		BILDEX марок АКП BDХ (F), АКП BDХ (Fmax), АКП BILDEX A2		ТС 6318-21
		SIBALUX РФ		ТС 6316-21
4.2	Кассеты из алюмокомпозитных материалов	SIBALUX РФ ПЛЮС	ТС 6494-22	
		SBL A 2	ТС 6151-20	
		Алюминстрой GoldStar ST	ТС 6379-21	
4.3	Кассеты алюминиевые	GRADAS		ТС 5854-19
4.4	Кассеты стальные	-		ГОСТ 14918-2020 ГОСТ 34180-2017 ТД изготовителя

Примечания:

\*) - в соответствии с действующими техническими свидетельствами на продукцию, предназначенную для применения в конструкциях навесных фасадных систем

\*\*) - применение других облицовочных материалов допускается только с соответствующим подтверждением пожарной безопасности по ГОСТ 31251-2008.

3.1.2. Указанные в табл. 1 материалы и изделия применяют с учетом данных, приведенных в соответствующих ТС, или требований действующих нормативных документов.

В системе допускается применение других компонентов, если они аналогичны указанным в табл.1 по назначению, области применения, техническим свойствам и на них имеются национальные стандарты и/или технические свидетельства, подтверждающие их пригодность для применения в подобных системах.

При применении материалов и изделий, выпускаемых по стандартам, необходимо предоставлять дополнительные данные, обосновывающие возможность их применения в системе.

Решение о возможности и условиях применения в системе таких компонентов принимает проектная организация с учетом требований настоящего заключения, а также, при необходимости, заключений о пожарной безопасности системы и дополнительных прочностных расчетов и испытаний.

3.1.3. Номинальные размеры изделий и предельные отклонения от них приводятся в соответствующих рабочих чертежах. При соблюдении этих требований предполагается сборка конструкций системы вручную.

Номинальные размеры, определяющие положение смонтированных элементов системы, и предельные отклонения от них определяются в проектной документации на строительство здания (сооружения) исходя из общих технических решений [1,2] и условий обеспечения эксплуатационных свойств системы, а также с учетом эстетического восприятия смонтированной системы (отклонения от прямолинейности, плоскостности, отклонение линий от вертикали и горизонтали).

3.1.4. Механическую безопасность системы, ее прочность и деформативность при совместном действии статической нагрузки от собственного веса системы с учетом возможного обледенения и пиковых положительных и отрицательных воздействий ветровой нагрузки согласно [3] предусматривается обеспечивать при работе в упругой стадии несущих элементов подблицовочной конструкции (кронштейнов и направляющих), и соответствующих физико-механических характеристиках материала основания и применяемых облицовочных элементов. Расчет несущей способности производится с учетом СП 20.13330.2016 и СТО 22594804-002-2021 [9].

3.1.5. Соответствие системы требованиям строительных норм по пожарной безопасности обеспечивается ее пожарно-техническими характеристиками, подтвержденными результатами пожарных испытаний смонтированного на стене натурного образца системы по ГОСТ 31251-2008 [4,6]. Подтвержденный испытаниями класс пожарной опасности системы - К0 по Техническому регламенту «О требованиях пожарной безопасности» (№ 123-ФЗ от 22.07.2008) и СП 2.13130.2020.

3.1.6. Возможность соблюдения требований по тепловой защите и необходимому температурно-влажностному режиму стены обеспечивается применением теплоизоляции различной толщины с соответствующими теплофизическими и механическими характеристиками, конструктивными мерами по защите теплоизоляционного материала от внешних воздействий и устройством вентилируемого воздушного зазора.

3.1.7. Срок службы конструкций системы зависит от свойств применяемых материалов и изделий, их защищенности от различных видов атмосферных воздействий по ГОСТ Р 70071-2022 в зависимости от агрессивности среды.

Элементы каркаса фасадной системы «NAVEK-040» (кронштейны, удлинитель, направляющие профили и соединители) изготавливаются из оцинкованной стали с покрытием по ГОСТ 14918-2020 с последующей двухсторонней окраской толщиной не менее 45 мкм либо из коррозионностойких сталей по ГОСТ 5632-2014.

Специальные крепежные детали (кронштейны кассетные, пластины опорные) изготавливают из коррозионностойких сталей по ГОСТ 5632-2014.

Крепежные элементы изготавливают из материалов, обеспечивающих коррозионную стойкость для конкретных условий строительства.

Элементы примыкания изготавливают из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали с защитным лакокрасочным покрытием по ГОСТ 14918-



2020 и ГОСТ 34180-2017 или из коррозионностойкой стали по ГОСТ 5632-2014.

В соответствии с заключением [5] несущие элементы под облицовочной конструкции системы «NAVEK-040» пригодны для эксплуатации в слабоагрессивных и среднеагрессивных средах с дополнительными мерами защиты (при необходимости).

Конструкции с облицовкой кассетами из оцинкованной стали пригодны для эксплуатации только в условиях слабоагрессивной среды.

3.1.8. Для проведения мониторинга состояния конструкций в процессе их эксплуатации, предусмотрено использование быстросъемных элементов, позволяющих контролировать состояние системы. Количество, размеры и расположение участков стены, на которых используются быстросъемные элементы системы, определяются проектом на строительство.

3.1.9. Мероприятия по молниезащите конструкций системы предусматриваются проектом на строительство.

### 3.2. Несущие элементы конструкций (подоблицовочная конструкция)

3.2.1. Конструкция системы представляет собой каркас из горизонтальных и вертикальных направляющих, служащий для крепления облицовки и устанавливаемый на несущие и опорные кронштейны, которые крепятся к существующей стене здания или к плитам перекрытий.

3.2.2. Кронштейны системы применяют с учетом ассортимента и комплектности элементов, приведенных в Альбоме технических решений [1], и в соответствии с монтажными схемами их расстановки на каждый объект.

Выбор схем осуществляют в зависимости от расчетной ветровой нагрузки с учетом пульсационной составляющей в сочетании с нагрузкой от собственной массы несущей конструкции и облицовочных элементов, определяемой для соответствующих участков фасада здания или сооружения в проектной документации на его строительство.

3.2.3. Крепление кронштейнов системы к основанию предусмотрено анкерными дюбелями или анкерами через терморазрывные прокладки из паронита по ГОСТ 481-80. Каждый кронштейн системы устанавливают на основании одним или двумя (анкерами) в зависимости от типа кронштейна и расчетной нагрузки на него. Дюбели (анкеры) выбирают в зависимости от материала и характеристик основания в соответствии с рекомендациями поставщиков крепежных изделий и данными технических свидетельств на них.

Расчетные значения осевых усилий на вытягивание анкерных дюбелей (анкером) из основания определяют в проекте на строительство. Марку применяемых анкерных дюбелей (анкером) принимают в проекте предварительно в зависимости от расчетных значений осевых усилий на дюбели и подтвержденной соответствующим ТС несущей способностью дюбелей (анкером) при проектных характеристиках основания (прочности и плотности). Проектную марку дюбелей (анкером) уточняют при монтаже системы по результатам контрольных испытаний их несущей способности применительно к реальному основанию в соответствии с разделом 4 настоящего заключения.

3.2.4. Система «NAVEK-040» имеет два типа конструктивных решений: ортогональная (перекрестная) и межэтажная.



При ортогональной (перекрестной) схеме установки подконструкции (для крепления в стену) применяют кронштейны К и КС, удлинители кронштейна УК, горизонтальный Г-образный профиль и вертикальные профили НВ и НВД (рис.2).

Межэтажная схема имеет три варианта исполнения [3]:

- перекрёстная (многопролетная) схема с использованием кронштейнов силовых усиленных КСУ, кронштейнов ветровых К (для крепления в стены из пенобетонных блоков), горизонтального Г-образного профиля и вертикального профиля НВ (рис. 3);

- перекрестная (однопролетная) схема с использованием кронштейнов силовых усиленных КСУ, горизонтального профиля НГ и вертикального профиля НВ (рис. 4);

- вертикальная (многопролетная) схема с использованием кронштейнов силовых усиленных КСУ (КСУ-II), вертикального профиля НВ-II и горизонтального профиля НВ для крепления кассет (рис. 5).

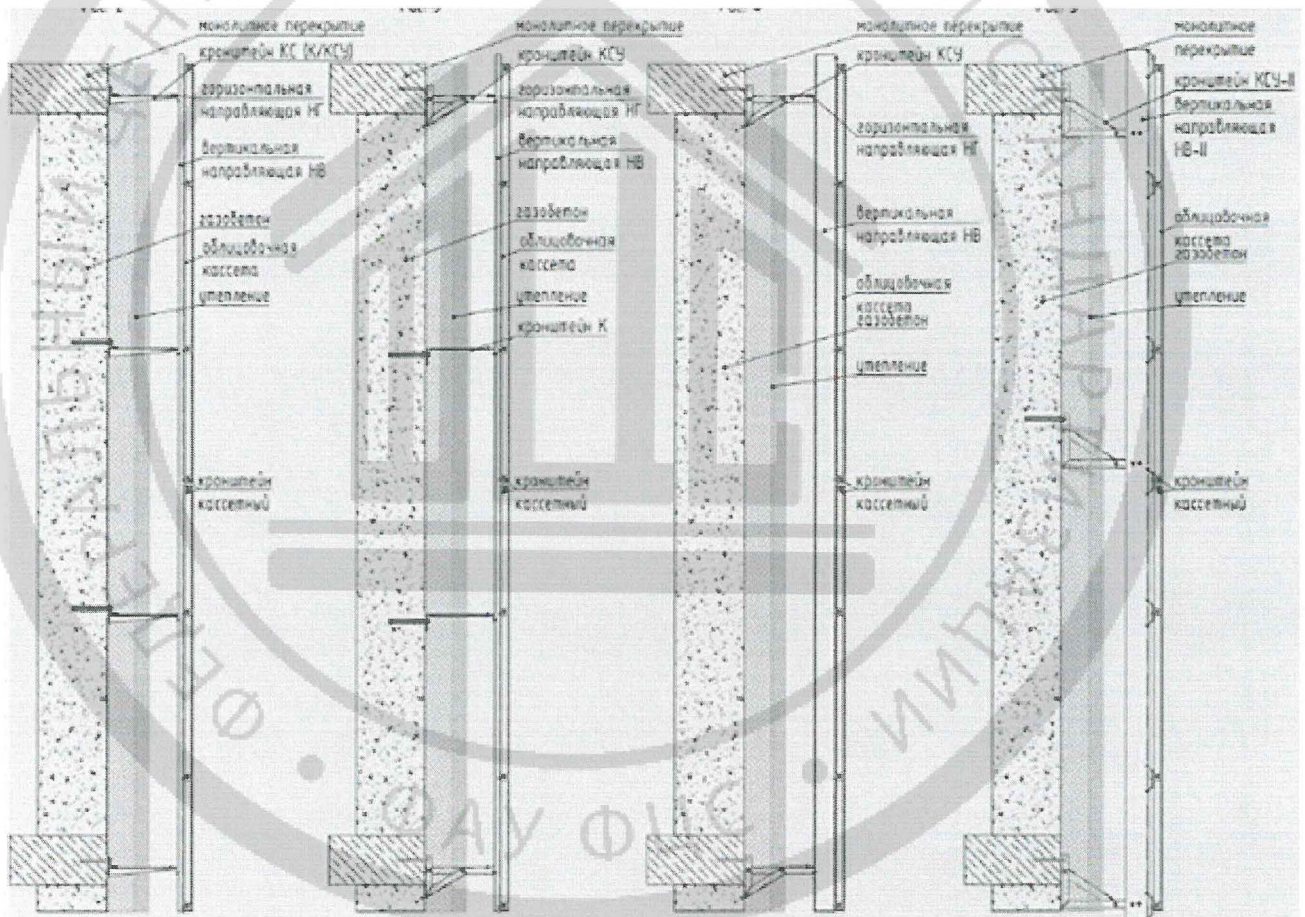


Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

3.2.5. Кронштейны системы К и КС выполнены в виде уголка из гнутого листа с длиной консоли от 70 до 350 мм и от 150 до 300 мм соответственно, что позволяет регулировать вылет кронштейнов в зависимости от толщины слоя утеплителя и с учетом действительных отклонений основания (стены) от плоскости. Кронштейны КСУ и КСУ II сборные из гнутого швеллера, вылет консоли от 200 до 1000 мм. При необходимости, возможно устанавливать на кронштейны удлинители [3].



При этом толщина кронштейнов должна быть не менее 2,0 мм [3].

3.2.6. К кронштейнам крепят горизонтальные направляющие. Горизонтальный профиль имеет Г-образное сечение НГ-50х40 мм толщиной 1,0-1,5 мм, НГ-50х90 мм толщиной 1,2-2,0 мм, НГ-60х60 мм толщиной 1,2-2,0 мм [3].

3.2.7. Вертикальные направляющие служат для крепления облицовочных элементов и крепятся к горизонтальным направляющим с помощью заклепок или самонарезающих винтов (при ортогональной схеме). В межэтажной схеме крепление должно быть непосредственно к кронштейну или к горизонтальному профилю при помощи вытяжных заклепок [3].

Вертикальный профиль применяется нескольких видов: шляпный НВ-60х20 мм, НВ-60х40 мм, НВ-80х20, НВ-80х40 толщиной 1,0-1,2 мм; Z-образный НВД 20 и НВД 40 толщиной 1,0-1,2 мм и П-образный вертикальный профиль НВ-80х75 мм толщиной 1,2-2,0 мм, НВ-П-44х80 мм толщиной 1,2-1,5 мм [3].

3.2.8. Проектный компенсационный зазор между направляющими определяют исходя их проектной длины направляющих и коэффициента линейного расширения материала направляющей, но не менее 10 мм.

3.2.9. Несущая способность кронштейнов и направляющих при наиболее неблагоприятных условиях их работы при различных уровнях ветровых нагрузок определена расчетами, представленными в [3].

3.2.10. При проектировании зданий и сооружений применение системы «NAVEK-040», должно подтверждаться расчетами с учетом природно-климатических условий, типов зданий и раскладки элементов по фасаду.

### 3. 3. Теплоизолирующий слой

3.3.1. В системе предусматривается однослойное или двухслойное утепление с применением негорючих (НГ) плит из минеральной ваты или из стеклянного волокна на синтетическом связующем, свойства которых определены соответствующими ТС или национальными стандартами.

Применение плит группы горючести Г1 (кашированных стеклохолстом) не предусматривается.

3.3.2. Толщину теплоизолирующего слоя и конкретные марки плит определяют теплотехническим расчетом в проекте на строительство (реконструкцию) здания в соответствии с СП 50.13330.2012. Максимальная толщина слоя теплоизоляции – 250 мм [4]. Толщина наружного слоя утеплителя, служащего для защиты внутреннего слоя при двухслойной изоляции определяется расчетом.

Между основанием (стеной) и примыкающим к стене участком кронштейна устанавливается изолирующая прокладка из паронита по ГОСТ 481-80.

3.3.3. Плиты утеплителя крепят тарельчатыми дюбелями. Плиты опорного (первого по высоте) ряда внутреннего слоя крепят тремя тарельчатыми дюбелями, а последующих - двумя дюбелями. Плиты наружного слоя и однослойного утепления крепят вместе с ветрозащитным материалом (если он необходим) пятью тарельчатыми дюбелями каждую.

При монтаже плит утеплителя должен быть обеспечен их плотный контакт с изолируемой поверхностью. При двухслойном утеплении, плиты утеплителя наружного слоя устанавливаются со смещением по вертикали и горизонтали относительно внутреннего слоя для перекрытия стыков.



3.3.4. Непосредственно к поверхности утеплителя, если это требуется расчетом, на соответствующих участках или по всей поверхности стены плотно крепят ветрозащитный материал.

Необходимость применения ветрозащитного материала принимает проектная организация в каждом конкретном случае с учетом конструктивных и архитектурных особенностей здания, его высоты, природно-климатических условий района строительства, требований к температурно-влажностному режиму внутри помещений здания, конструктивных решений системы, а также требований к обеспечению ее пожарной безопасности, учитывающих пожарно-технические характеристики ветрозащитного материала.

3.3.5. Минимальное значение воздушного зазора между наружной поверхностью слоя утеплителя (ветрозащитного материала) и внутренней поверхностью элементов облицовки, принятое в Альбоме [1] составляет 40 мм. Максимальный размер зазора по пожарным требованиям может достигать 200 мм.

Необходимый размер воздушного зазора определяется в проекте на строительство по результатам расчета параметров воздухообмена в зазоре и влажностного режима наружной стены.

#### 3.4. Облицовка

3.4.1. В качестве наружной облицовки применяют:

- кассеты из алюмокомпозитных материалов номинальной толщины 4 мм с толщиной алюминиевых листов не менее 0,4 мм для применения в условиях слабо- и среднеагрессивной среды;
- кассеты из стальных композитных материалов номинальной толщиной 2,0-2,5 мм;
- кассеты из оцинкованной стали толщиной от 0,7 до 1,5 мм с защитно-декоративным полимерным покрытием по ГОСТ 34180-2017 (для применения в условиях слабоагрессивной среды).
- кассеты марки GRADAS из листового алюминия толщиной 2 мм [4].

Размер облицовочных элементов определяют прочностным расчетом для каждого конкретного проекта.

Марки кассет, допущенных к применению с учетом их физико-механических характеристик, указаны в табл. 1 данного документа.

3.4.2. Крепление облицовки выполняется при помощи кронштейнов кассетных (ККВ, ККН) и опорных пластин (ПКО) с помощью вытяжных заклепок. Шаг установки элементов крепления принимается по расчету с учетом требований проекта [4] (рис. 6, 7).

Монтаж облицовочных кассет начинают с нижнего ряда и ведут снизу вверх (либо слева направо при горизонтальном ориентировании кассетных кронштейнов) [2].

3.4.3. Конструкция кронштейнов кассетных обеспечивает:

- плотную фиксацию элементов защитно-декоративного экрана;
- свободу от температурных деформаций кассет и направляющих.

3.4.4. Рекомендации и дополнительные требования по применению облицовки изложены в экспертных заключениях [3,4].

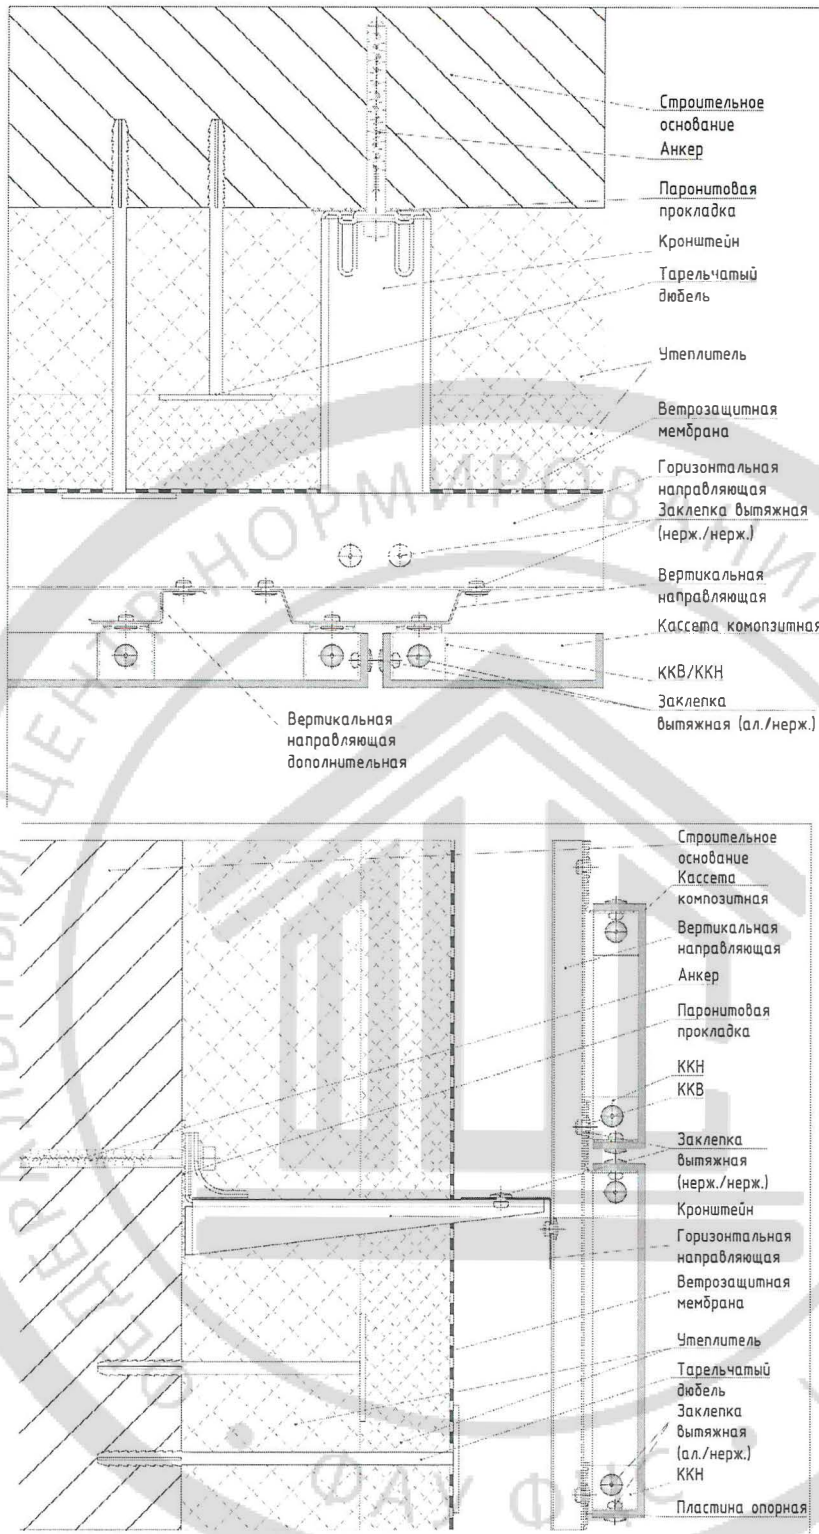


Рис. 6

Горизонтальный  
разрез

Рис. 7

Вертикальный  
разрез

3.4.6. Крепление элементов облицовки должно обеспечивать их устойчивость при всех видах воздействий на фасад в соответствии с СП 296.1325800.2017, СП 20.13330.2016 и ГОСТ 27751-2014.

### 3.5. Примыкания системы к конструктивным частям здания

3.5.1. Конструктивные решения примыканий системы к цоколю, парапету, наружным и внутренним углам здания, козырькам, балконам, элементам коммуникаций (проходящим сквозь облицовку здания), оконным и дверным проемам, предназначенные для защиты внутреннего пространства системы от различных внешних воздействий, приведены в АТР [1].



3.5.2. Для защиты внутреннего пространства системы при возможном пожаре в помещениях примыкания системы к оконным и дверным проемам устраивают с использованием стальных противопожарных коробов видимого и скрытого типа. Короба могут изготавливаться как в виде единой конструкции заводской сборки, так и в виде составной конструкции, монтируемой непосредственно на фасаде из соответствующих элементов. При применении составного короба, его элементы должны объединяться в единый короб с применением стальных элементов крепления.

3.5.3. Элементы короба должны выполняться из листовой стали толщиной не менее 0,5 мм [4].

3.5.4. Элементы примыканий предусматривается изготавливать из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ГОСТ 34180-2017 или из коррозионно-стойких сталей по ГОСТ 5632-2014.

3.5.5. Крепление элементов примыкания осуществляется вытяжными заклепками или самонарезающими винтами. Короба обрамления проемов крепят к строительному основанию с шагом не более 400мм для верхней панели короба и не более 600мм для боковой панели короба анкерными дюбелями (анкерами).

3.5.6. Конкретные варианты облицовки откосов и устройства скрытых противопожарных коробов приведены в [4].

3.5.7. Дополнительные требования по противопожарным мерам при облицовке фасада изложены в [4].

#### 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ПРИМЕНЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

4.1. Конкретные условия, обеспечивающие безопасность при производстве работ и при эксплуатации системы в соответствии с особенностями строящегося здания (сооружения), определяют в проекте на строительство и в технологической документации по производству работ с учетом рекомендаций поставщика конструкций и требований действующих нормативных документов.

При этом должно быть предусмотрено проведение необходимых расчетов и испытаний при разработке проектов систем навесных фасадов конкретных зданий в соответствии с условиями применения конструкций, изложенными в настоящем документе, обучение производственного персонала монтажных подразделений правилам монтажа и техники безопасности, осуществление надлежащего контроля в процессе монтажа конструкций систем и проведение наблюдений (мониторинга) состояния конструкций в процессе эксплуатации.

4.2. Предусматривается приемка строительной организацией компонентов системы с осуществлением входного контроля по ГОСТ 24297-2013, операционный и приемочный контроль качества монтажа с выделением особо важных операций и видов работ.

В частности, предусматривается:

- проверка соответствия прочностных характеристик основания проектным с проведением контрольных испытаний для определения несущей способности анкерных дюбелей (анкеров) применительно к реальному основанию;
- проверка качества болтового соединения (усилие закручивания).



- проверка соответствия марок стали и способов антикоррозионной защиты деталей каркаса конструкций системы;
- проведение идентификационных испытаний (при необходимости) в специализированных испытательных лабораториях (центрах).

4.3. Установку анкерных дюбелей (анкеров) при проведении контрольных испытаний и при монтаже конструкций системы в процессе строительства осуществляют способом, соответствующим приведенному в ТС на дюбели (анкеры) и в рекомендациях поставщиков крепежных изделий.

Контрольные испытания рекомендуется проводить в соответствии с [7].

4.4. При необходимости определения устойчивости элементов облицовки и применяемых для их крепления деталей к внешним механическим воздействиям испытания рекомендуется проводить в соответствии с [8].

4.5. При выборе марок сталей для конструкций системы следует (с привлечением специализированных организаций) учитывать результаты инженерно-экологических изысканий (состояние атмосферного воздуха, агрессивность среды) площадки объекта строительства.

## 5. ВЫВОДЫ

Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором «NAVEK-040» по настоящему техническому заключению пригодны для устройства облицовки металлокомпозитными и металлическими кассетами и утепления стен с наружной стороны зданий с учетом следующих положений.

5.1. Конструкции могут применяться для устройства фасадов зданий при условии соответствия входящих в комплект изделий и деталей, технологии и контроля качества монтажа требованиям конструкторской и технологической документации разработчика, в т.ч. описанным в настоящем техническом заключении, а также нормативной и проектной документации на строительство.

5.2. Для строительства конкретного здания заданной высоты (но не более установленной действующими строительными нормами с учетом ограничений, предусмотренных настоящим заключением) конструкции системы применяют если проведенными в проекте на строительство расчетами конструкции подтверждены прочность, устойчивость, отсутствие недопустимых деформаций всех элементов системы при действии нагрузок от собственного веса облицовки с учетом возможного двухстороннего обледенения, положительного и отрицательного давления ветра с учетом пульсационной составляющей в соответствии с районом строительства и типом местности.

5.3. Если в связи с особенностями проектируемого здания или сооружения имеется необходимость учета других нагрузок и воздействий, кроме перечисленных выше, или более высоких значений нагрузок и воздействий по сравнению с нормами, возможность применения конструкций системы подлежит дополнительной проверке.

5.4. Применение конструкций в районах, относящихся к сейсмическим в соответствии с СП 14.13330.2018, не является предметом настоящей технической оценки.



Возможность применения конструкций навесных фасадных систем в сейсмически опасных районах определяет проектная организация, исходя из требований СП 14.13330.2018.

5.5. Класс энергетической эффективности здания и требования к теплофизическим характеристикам наружных стен для природно-климатических условий района строительства определяют в соответствии с СП 50.13330.2012. Толщина слоя теплоизоляции, типы и марки теплоизоляционных плит, расчетный размер воздушного зазора, необходимость применения и характеристики ветрозащитного материала определяют в проекте на строительство здания, исходя из этих требований, на основании расчетов приведенного сопротивления теплопередаче стены с учетом ее теплотехнической однородности.

Меры по защите утеплителя от климатических воздействий в период монтажа системы, выбор марок теплоизоляционных плит, а также крепежных изделий с различной стойкостью к ультрафиолетовому излучению, осуществляют с учетом прогнозируемого интервала времени между установкой утеплителя и монтажом облицовки.

5.6. В соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» система «NAVEK-040», смонтированная с применением конструкций по настоящему заключению, по своим пожарно-техническим характеристикам относится к конструкциям класса пожарной опасности К0 и пригодна для применения на зданиях и сооружениях различного функционального назначения всех степеней огнестойкости и классов функциональной и конструктивной пожарной опасности (за исключением классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 в случае применения облицовочных и ветрозащитных материалов группы горючести Г1).

5.7. В случае применения ветрозащиты из горючих материалов в проекте на строительство в местах примыканий к облицованным стенам кровельных покрытий из горючих материалов следует предусматривать защиту примыкающих участков кровли негорючими материалами.

Расстояние между верхом оконных проемов и подоконниками вышележащих этажей следует принимать не менее 1,2 м.

5.8. Выбор предусмотренных в Альбоме технических решений вариантов исполнения конструкций осуществляют в проекте на строительство в соответствии с требованиями норм и стандартов в зависимости от агрессивности окружающей среды и предполагаемого срока службы системы. При этом должны выполняться требования о недопустимости устройства соединений элементов конструкций с контактами разнородных металлов, снижающими коррозионную стойкость этих соединений.

## 6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Альбом конструктивных типовых решений системы навесных вентилируемых фасадов «NAVEK-040» для облицовки наружных стен зданий композитными и металлическими кассетами. ООО «СК Навек», г. Казань, 2020.

2. Типовая технологическая карта на монтаж вентилируемого фасада с облицовкой металлическими кассетами и кассетами из алюминиевого и стального композитного материала. ООО «СК Навек», г. Казань, 2020

3. Экспертное заключение по несущей способности каркаса навесной фасадной системы «NAVEK-040». Выпуск 11-3711 от 01.10.2020. ЦНИИТСК им. Мельникова, г. Москва.

4. Экспертное заключение № 04/20-3 от 31.10.2020 о возможности применения конструкций навесной теплоизолирующей фасадной системы «NAVEK-040» с воздушным зазором с облицовкой металлическими кассетами и кассетами из алюминиевого или стального композита. ОС ООО «ЦОС». М.О., г. Балашиха.

5. Заключение № 064/20-501 от 31.08.2020 «Исследование коррозионной стойкости и долговечности материалов, применяемых в навесных фасадных системах «NAVEK». НИТУ «МИСиС», Москва.

6. Протокол испытаний № 17ГИ-20 от 30.10.2020 «Конструкция навесной теплоизолирующей фасадной системы «Navek-040» с воздушным зазором и облицовкой кассетами из алюминиевого композита по Проекту испытаний № 5/10. ИЛ ООО «ГОСТТЕСТ», Ногинский р-н, п. Воровского.

7. СТО 44416204-010-2010 «Крепления анкерные. Метод определения несущей способности по результатам натурных испытаний». ФГУ «ФЦС», Москва.

8. СТО 44416204-012-2013 «Элементы облицовочные навесных фасадных систем с воздушным зазором и детали их крепления. Метод определения несущей способности по результатам лабораторных испытаний». ФАУ «ФЦС», Москва.

9. СТО 22594804-002-2021 «Навесные фасадные системы. Металлические конструкции каркасов и облицовок. Правила проектирования и расчета». Союз производителей, проектировщиков и поставщиков фасадных систем «Фасадный союз».

10. Нормативно-техническая документация и технические свидетельства, приведенные в табл.1 настоящего заключения.

11. Законодательные акты и нормативные документы:

Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

СП 115.13330.2016 «СНиП 22.01-95 Геофизика опасных природных воздействий»;

СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах»;

СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;

СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии»;

СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85\* Нагрузки и воздействия»;



- СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99\* Строительная климатология»;  
СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81 Стальные конструкции»;  
СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства»;  
СП 230.1325800.2015 «Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей»;  
СП 296.1325800.2017 «Здания и сооружения. Особые воздействия»;  
ГОСТ Р 70071-2022 «Конструкции подобищочные вентилируемых навесных фасадных систем и их соединения. Общие требования защиты от коррозии и методы испытаний»;  
ГОСТ 31251-2008 «Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность»;  
ГОСТ 5632-2014 «Легированные нержавеющие стали и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки»;  
ГОСТ 5582-75 «Прокат тонколистовой из стали коррозионностойкой жаростойкой и жаропрочной»;  
ГОСТ 14918-2020 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия»;  
ГОСТ 34180-2017 «Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий»;  
ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) «Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия»;  
ГОСТ 9573-2012 «Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия»;  
ГОСТ 21780-2006 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности»;  
ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»;  
ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля».

Ответственный исполнитель



К.А. Дойниченко